

SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO
 ÁREA DO TERRENO: 2.500,00m²
 ÁREA CONSTRUÍDA: 1.108,69m²
 ESCALA: 1:1000
 RUA FREI BARNABÉ, 240
 QUADRA 55 - LOTES 6, 9 E 10

LEGENDA

- Conjunto de captor Franklin em mastro Ø2"x3m
- Descida EXISTENTE com cabo de cobre nu #35mm² tubulado em eletroduto PVC rígido Ø3/4"
- Descida A EXECUTAR com cabo de cobre nu #35mm² tubulado em eletroduto PVC rígido Ø3/4"
- Terminal aéreo galvanizado Ø5/16"x600mm EXISTENTE
- Terminal aéreo galvanizado Ø5/16"x600mm A EXECUTAR
- Malha de captação - EXISTENTE
- Malha de captação com cabo de alumínio nu #70mm² - A EXECUTAR
- Malha de aterramento com cabo de cobre nu #50mm² - EXISTENTE
- Malha de aterramento com cabo de cobre nu #50mm² - A EXECUTAR
- Haste de aterramento em tubo de inspeção de PVC - EXISTENTE
- Haste de aterramento alta camada Ø5/8"x2400mm em tubo de inspeção Ø30x40cm de concreto - A EXECUTAR




PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL

ENDEREÇO:	RUA FREI BARNABÉ, 240, CENTRO GALVÃO - SC
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE GALVÃO CNPJ: 83.009.902/0001-16
RESPONSÁVEL TÉCNICA:	Engenheira Civil Patrícia Rossoni L. Longo - CREA-SC 098741-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156004-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engenheiro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto - CREA-SC 127695-8
DESENHO CAD:	Eiveltro Jesus Passini - CREA-SC 084559-7 Beatriz Verona Ceni - CREA-SC 136400-2
DESCRIÇÃO:	PLANTA DE SITUAÇÃO / LOCALIZAÇÃO PLANTA DE COBERTURA SPDA MALHA DE CAPTAÇÃO SPDA MALHA DE ATERRAMENTO DETALHES
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:	1.108,69m²
ESCALA:	INDICADA
CONTATO:	ammoroeste@ammoroeste.org.br - (49) 3344-1991

PLANTA BAIXA - SPDA CAPTAÇÃO
 ÁREA: 1.108,69m²
 ESCALA: 1:75

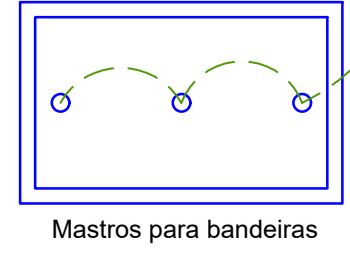

07/08/2019

PPCI - 04/06