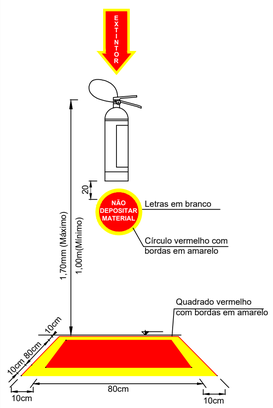

Detalhes do extintor de incêndio com sinalização

Sem escala



Circuito exclusivo de iluminação e sinalização de emergência

OBS.: Alimentação bivolt automático 100-240V
Autônomia mínima de 2 horas
Fluxo luminoso de 1200 lúmens

Nível do fluxo luminoso:
- 5 Lux em locais com desnível (Escadas, Portas com h<2.10m, Obstáculos);
- 3 Lux em locais planos (Corredores, Halls, Elevadores, Refúgios)

Quando forem usados projetores ou faróis deve-se direcionar o feixe luminoso do aparelho de forma a não causar ofuscamento devido à alta concentração de luminosidade em uma área muito reduzida.



Luminária de emergência 2 faróis 1200lm (LED)
Sem escala



Obs.:

Alimentação bivolta automático 100-240V
Autônomia miníma de 2 horas
30 LEDs
Fluxo Luminoso 50-90Lumens

Nível de Iluminamento
5 Lux em locais com desnível;
Escadas, Portas com h<2.10m, Obstáculos
3 Lux em locais planos;
Corredores, Halls, Elevadores, Refúgios



Circuito exclusivo de iluminação e sinalização de emergência

Luminária de emergência 30 LEDs
Sem escala



Placa fotoluminescente de sinalização para abandono de local, fundo verde com letras na cor branca com característica fotoluminescente.

NOTA: Não devem ser instaladas no teto.

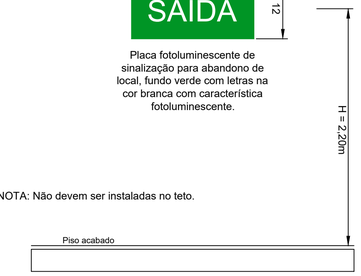

Placa de sinalização fotoluminescente para abandono do local
Sem escala



Placa fotoluminescente de sinalização para abandono de local com boneco e seta, fundo verde com letras na cor branca .

NOTA: Não devem ser instaladas no teto.

Placa de sinalização fotoluminescente para abandono do local
Sem escala



Placa autônoma de sinalização para abandono de local, face única, com indicação de "SAÍDA", fundo branco leitoso e letras em vermelho

Em caso de mudança de direção, deverá ser utilizada seta indicativa no sentido da rota de fuga

NOTA: Não devem ser instaladas no teto.

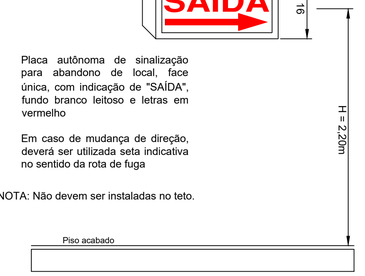

Placa autônoma para sinalização de abandono de local com seta indicativa de saída
Sem escala

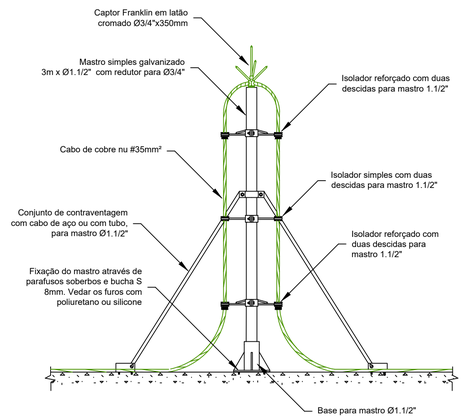

DETALHE 1
Captor Franklin em mastro 3 metros
Sem escala

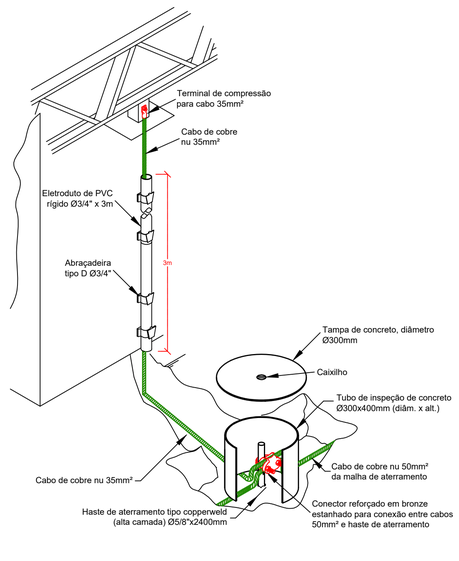

DETALHE 2
Descida com a interligação da estrutura metálica do telhado com cabo de cobre nu 35mm² em eletroduto PVC até a malha de aterramento e tubo de inspeção com tampa
Sem escala

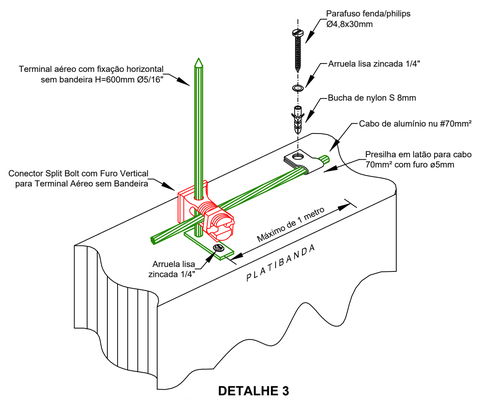

DETALHE 3
Fixação do terminal aéreo
Sem escala



DETALHE 4
Vala de aterramento para acomodação do cabo de cobre nu 50mm²
Sem escala

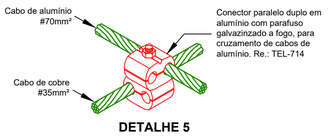

DETALHE 5
Conexão em "x" entre cabo de alumínio #70mm² e cabo de cobre #35mm²
Sem escala

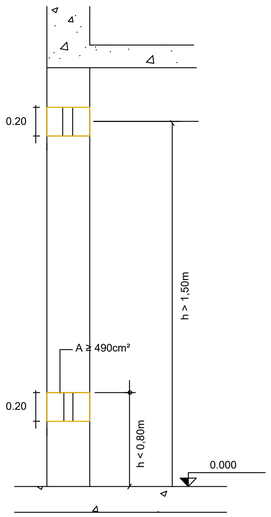

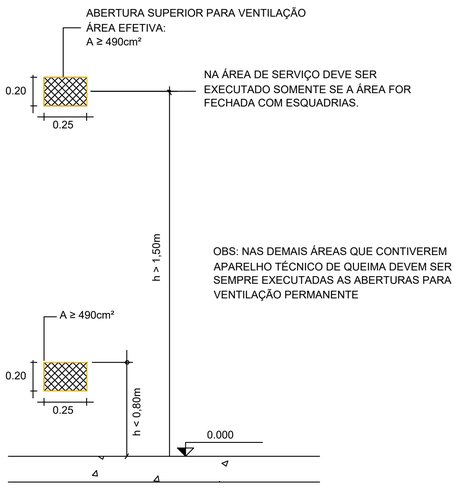

DETALHE 6
Ventilação permanente para áreas com uso de GLP
Sem escala

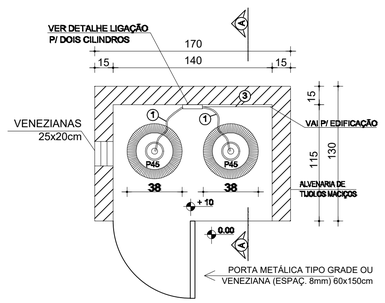

DETALHE 7
Abrigo de gás GLP
Escala 1:25



DETALHE 8
Ligação para dois cilindros
Sem escala

LEGENDA:
1) Pigtail
2) Registro de fecho rápido
3) Tuvo de ferro galvanizado
4) Fixador
5) Teto em alvenaria ou concreto
6) Mangueira flexível (amarela) NBR 8613
7) Tê de ferro galvanizado
8) Conexão dos cilindros
9) Piso em alvenaria ou concreto
10) Porta metálica veneziana ou grade
11) Regulador estágio único
12) Tê de ferro galvanizado
13) Registro de fecho rápido
14) Vai para o consumo
15) Cotovelo de ferro galvanizado



FACHADA
Escala: 1:25



CORTE AA
Escala: 1:25

AMNOROESTE
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL

ENDEREÇO:	RUA FREI BARNABE, 240, CENTRO GALVÃO - SC
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE GALVÃO CNPJ: 83.009.902/0001-16
RESPONSÁVEL TÉCNICA:	Engenheira Civil Patricia Rossoni L. Longo - CREA-SC 098741-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156004-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engenheiro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto - CREA-SC 127695-8
DESENHO CAD:	Eliveltro Jesus Passini - CREA-SC 084559-7 Beatriz Verona Ceni - CREA-SC 136400-2
DESCRIÇÃO: DETALHES	**PPCI - 05/06**
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 1.108,69m²	**ESCALA:** INDICADA
CONTATO:	amnoroeste@amnoroeste.org.br - (49) 3344-1991

07/08/2019